


NUMER OBWODU		-	-	-		RB/1	RB/2	RB/3	RB/4	RB/5	RB/6		RB/G1	RB/G2	RB/G3	RB/G4	RB/G5	RB/G6
ILOŚĆ ELEMENTÓW		-	-	-		1	1	1	1	-	1		2	6	1	2	1	3
MOC ZAINSTALOWANA [W]		13 200	-	-		-	-	-	-	-	100		400	1200	200	400	-	600
TYP PRZEWODU		N2XH-J 5x10	5x (LgY 1x10)	3x (LgY 1x2,5)		N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	-	N2XH-J 3x1,5		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA		Człowiek zasilający	Ogranicznik przepięciowy typ 2	Lampki kontrolne		Gniazda wtykowe 16A	Wypust 400V	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe Szafa chłodnicza	REZERWA	System przyzywoy		Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		-	-	-		Kuchnia B.02	Kuchnia B.02	-	-	-	-		Sala konsumpcyjna B.01	Wydawka B.02	Kuchnia B.03	Kuchnia B.03	Kuchnia B.03	Kuchnia B.03

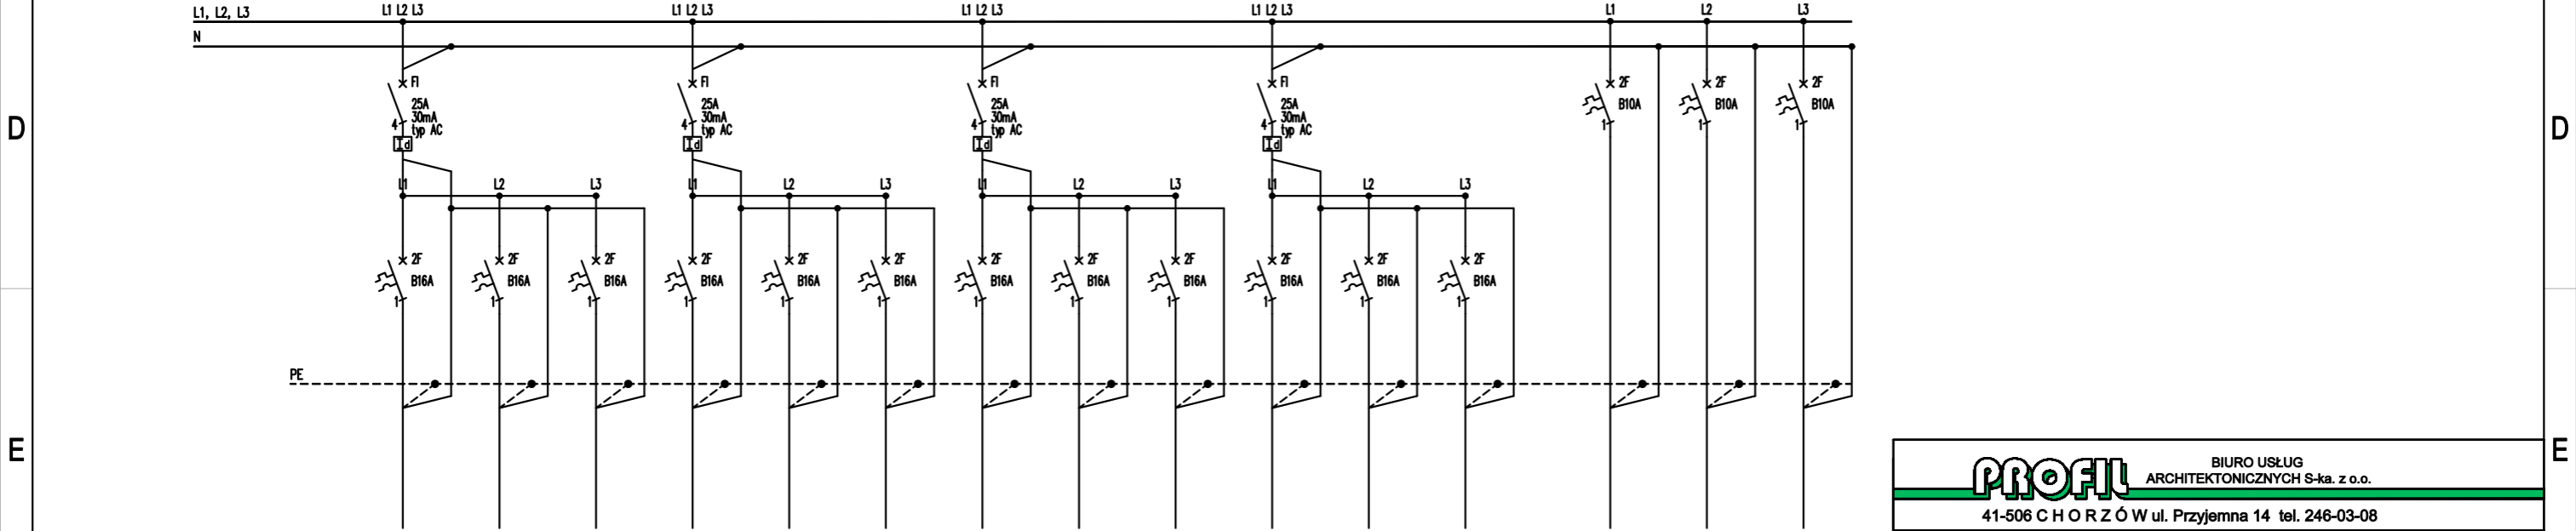

NUMER OBWODU		RB/G7	RB/G8	RB/G9	RB/G10	RB/G11	RB/G12	RR/G13	RR/G14	RR/G15	RR/G16	RR/G17	RR/G18		RB/o1	RR/o2	RR/EW
ILOŚĆ ELEMENTÓW		3	4	1	3	3	1	4	1	-	-	-	-		14+3	14+1	-
MOC ZAINSTALOWANA [W]		600	800	200	600	600	-	800	200	-	-	-	-		520	400	-
TYP PRZEWODU		N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	-	-	-	-		N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x1,5
NAZWA ODBIORNIKA		Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	Gniazda wtykowe ogólne	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA		Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		Kuchnia B.03	-	Zmywalnia B.04	-	Pom. socjalne B.07	-	-	Komunikacja B.15	-	-	-	-				

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Maciej Patucha	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIENIA BUDOWLANYCH	SLK/4699/PWOE/13		-
DATA SPORZĄDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		
IMIE I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Piotr Skóra	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIENIA BUDOWLANYCH	704/94		IE-06/1
DATA SPRAWDZENIA	PAŹDZIERNIK 2021		

PROFIL
BIURO USŁUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych poziomu „0” Stadionu, na pomieszczenia ośrodka rehabilitacji, pom. magazynowe, pom. gastronomiczne oraz zmiana sposobu użytkowania części pom. magazynowych poziomu „+3”

TYTUŁ RYSUNKU

Rozdzielnica elektryczna lokalu gastronomicznego. Schemat strukturalny. Widok elewacji.

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA

mgr inż. Maciej Patucha

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYS.

NR UPRAWNIENIA BUDOWLANYCH

SLK/4699/PWOE/13

-

DATA SPORZĄDZENIA

PAŹDZIERNIK 2021

IMIE I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO

mgr inż. Piotr Skóra

PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

NR RYS.

NR UPRAWNIENIA BUDOWLANYCH

704/94

IE-06/1

DATA SPRAWDZENIA

PAŹDZIERNIK 2021

