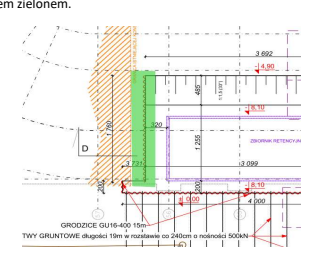


**Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrze”**

**Ogłoszenie nr 2023/S 045-129818 Z DNIA 03.03.2023R.**

**Data dokumentu: 17.03.2023 r.**

Nr pytania	Treść pytania	Data wpłynięcia pytania	Treść odpowiedzi	Data publikacji odpowiedzi
1.	Prosimy informację, która wartość wadium obowiązuje (zapisana liczbowo czy słownie): Dział XIII Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) na czas związania ofertą	2023-03-07	Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: <b>650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)</b> na czas związania ofertą	2023-03-10
2.	Czy Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę?	2023-03-08	Tak	2023-03-10
3.	Prosimy o udostępnienie dokumentacji rozbiórkowej.	2023-03-08	W załączeniu wyciąg z projektu rozbiórek. Do zadania wykonawcy należeć będzie: usunięcie nawierzchni, elementów znajdujących się poniżej poziomu terenu w obrysie wykopu, demontaż tymczasowych ścian prefabrykowanych na poz. -1 w osi 46 i 57, likwidacja stalowej obudowy z blachy i kaset typu Pruszyński w osi 46 - Kasy w poziomie 0 (około 160 m <sup>2</sup> ) należy ponownie zamontować od strony wewnętrznej w osi 46 (wykorzystując elementy nośne rozbiieranej konstrukcji) Prace opisane w działach 1.1 i 1.2 przedmiaru konstrukcja. Obiekty nad poziomem terenu zostaną rozebrane w ramach innego postępowania.	2023-03-10
4.	W przedmiarze robót pojawia się pozycja "mechaniczne karczowanie pni". Prosimy o informację czy ten element również należy wycenić.	2023-03-08	Pnie, jako pozostałość po wyciętych drzewach, występują w terenie robót, mogą być one usunięte podczas wykopów pod fundament trybuny. Do decyzji wykonawcy należy czy wycenić ich karczowanie jako osobną pozycję czy ten koszt ująć bezpośrednio w wykopach.	2023-03-10
5.	W przypadku potwierdzenia, że w ofercie należy uwzględnić karczowanie drzew, prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 16 sztuk pni o śr. (36-45cm).	2023-03-08	odpowiedź j.w	2023-03-10
6.	Dotyczy: Dział V. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu. Punkty 3.2.2.2.3 i 3.2.2.2.4. Wobec niejednoznacznego zapisu dotyczącego doświadczenia osoby przewidzianej do sprawowania funkcji kierownika budowy, prosimy o udzielenie odpowiedzi: Czy powyższy warunek należy uznać za spełniony, jeśli osoba przewidziana do sprawowania funkcji kierownika budowy będzie dysponowała co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, rozumianym jako doświadczenie w budownictwie po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będzie posiadała doświadczenie w pełnieniu kierownika budowy przy budowie co najmniej jednego zakończzonego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto.	2023-03-08	Warunek należy uznać za spełniony, jeżeli osoba wskazana jako kierownik budowy będzie posiadała minimum pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy i w tym czasie pełniła tę funkcję przy budowie co najmniej jednego zakończzonego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto	2023-03-10
7.	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie pliku Przedmiar konstrukcja.pdf w formacie edytowalnym, np... Jako plik .ath albo .xlsx	2023-03-08	Zamawiający udostępni plik w formacie edytowalnym.	2023-03-10
8.	Zwracam się z prośbą o udostępnienie załączników nr 3, 5, 6 do SWZ w wersji edytowalnej Word.	2023-03-09	Zamawiający udostępni plik w formacie edytowalnym dla załącznika nr 5 i 6 SWZ.	2023-03-10
9.	Prosimy o udostępnienie szczegółowej opinii geologicznej.	2023-03-13	Zamawiający udostępni plik pn. "GEOLOGIA"	2023-03-17
10.	Prosimy o wskazanie miejsca złożenia obudowy z kaset typu Pruszyński wraz z podkonstrukcją, które należy zdemontować na trybunie południowej.	2023-03-13	całość zdemontowanej obudowy należy zutilizować za wyjątkiem poz. 0, gdzie kasy typu pruszyński z podkonstrukcją należy przełożyć na stronę wewnętrzną, zobacz też odp. na pytanie nr 3	2023-03-17
11.	Prosimy o potwierdzenie, że tracone grodzice stalowe należy uwzględnić tylko i wyłącznie w miejscu zaznaczonym kolorem zielonym. 	2023-03-13	Tak.	2023-03-17
12.	Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia stali płyty fundamentowej zawierają zbrojenie dystansowe.	2023-03-13	Tak.	2023-03-17
13.	Prosimy o wskazanie miejsca występowania dylatacji DT-4, która pojawia się w przedmiarze.	2023-03-13	Dylatacja DT-4 znajduje się na rys. K-029 - Ściany monolityczne garażu poz. -1	2023-03-17
14.	Prosimy o udostępnienie przekrojów zbrojeniowych ścian Sc.U-02a	2023-03-13	Przekrój zbrojeniowy ściany Sc.U-02a znajduje się na rysunku K-029 Ściany monolityczne garażu -1.	2023-03-17
15.	Prosimy o wskazanie miejsca występowania ścian Sc.U-07a oraz Sc.U-07c	2023-03-13	Ściana Sc.U-02a znajduje się w garażu w osi F, przy osi 49 (ściana wspornikowa przy dylatacji).	2023-03-17
16.	Prosimy o potwierdzenie, że zestawienia stali płyt stropowych zawierają zbrojenie dystansowe.	2023-03-13	Strop monolityczny w poziomie -0,15 posiada uwzględnione w zestawieniu zbrojenie dystansowe.	2023-03-17
17.	Prosimy o wskazanie miejsca występowania ścian Sc.O-11b oraz Sc.O-11c.	2023-03-13	Są to ściany przy zejściu z trybun na płytę boiska (pomiędzy osiami 46-47; 48-49; 54-55; 56-57 / A).	2023-03-17

**Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.  
„Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu”**

**Ogłoszenie nr 2023/S 045-129818 Z DNIA 03.03.2023R.**

**Data dokumentu: 17.03.2023 r.**

Nr pytania	Treść pytania	Data wpłynięcia pytania	Treść odpowiedzi	Data publikacji odpowiedzi
18.	<p>Zamawiający w opisie projektu technicznego określa w punktach od 1-9 zakres inwestycji. Proszę o potwierdzenie że wskazane poniżej zakresy prac (od 1 do 9) wchodzą w zakres wyceny. Zamawiający w dalszej części opisu technicznego wskazuje wykonany zakres rzeczowy inwestycji (stan na rok 2022), który wprowadza wątpliwości w kwestii wyceny np. garaży podziemnych pod istniejącymi trybunami.</p> <p>IV trybuna zachodnia wraz z przyległym ( do ul. Piłsudskiego ) zagospodarowaniem terenu jest rozbudowa stadionu miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu przy ul. Franklina Delano Roosevelta polegająca ogólnie ( za zatwierdzonym projektem budowlanym ) na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. przebudowie istniejących trybun betonowych stadionu poprzez ich wyburzenie i wykonanie nowych trybun w układzie dwupoziomowym na 31871 miejsc siedzących</li> <li>2. likwidacji dwóch boisk treningowych o nawierzchni żwirowej zlokalizowanych po wschodniej stronie obiektu, likwidacji stadionu lekkoatletycznego, likwidacji obiektów kubaturowych MOSiR</li> <li>3. wykonaniu pełnego zadaszzenia trybun</li> <li>4. wykonaniu części kubaturowej obiektu stadionu zawierającej zaplecze socjalne szatniowe i biurowe zawodników, pomieszczenia klubu sportowego, zespół pomieszczeń pracy mediów, zespół klubu VIP z niezbędnym zapleczem, pomieszczenia magazynowe i techniczne</li> <li>5. wykonaniu garażu podziemnego, dwukondygnacyjnego pod placem wejściowym po wschodniej stronie obiektu stadionu i pod północnym skrzydłem stadionu.</li> <li>6. wykonaniu garażu podziemnego, jednokondygnacyjnego pod zachodnim skrzydłem stadionu (częścią kubaturową) i pod południowym skrzydłem stadionu.</li> <li>7. wykonaniu parkingu na terenie po zachodniej stronie obiektu stadionu</li> <li>8. wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej</li> <li>9. przebudowie ul. Olimpijskiej (ew. nr 2266/77)</li> </ol>	2023-03-13	<p>Wskazane zakresy prac (od 1 do 9) nie wchodzą w zakres wyceny. Opis ten dotyczy stanu istniejącego całej inwestycji. Patrz opis w pkt. <b>A. STAN ISTNIEJĄCY. Zakres do wykonania opisany jest w cz. B. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.</b></p>	2023-03-17
19.	Prosimy o wyznaczenie wizji lokalnej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.	2023-03-14	Wizję lokalną można odbyć w każdy dzień roboczy (pn - pt) w godzinach 9-14 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 505 419 025. Uczestnicy wizji powinni być wyposażeni w podstawowe środki ochrony osobistej (kask, buty na twardej podeszwie, kamizelka)	2023-03-17
20.	Prosimy o informację czy jest przyłącze na cele budowy i jakiej mocy.	2023-03-14	Do granicy placu budowy został doprowadzony kabel na cele przyłącza. Do zadań wykonawcy należy będzie budowa tablicy i opomiarowanie zużycia.	2023-03-17
21.	W projekcie konstrukcji jest zapis o konieczności potwierdzenia wymiarów szybów windowych z dostawcą wind. Z uwagi, iż windy nie są w zakresie przetargu proszę o podanie zatwierdzonych wymiarów.	2023-03-14	Należy wykonać zgodnie z projektem	2023-03-17
22.	Prosimy o odpowiedź czy pokrycie stropu + 19,50 tj. blacha trapezowa, jest w zakresie przetargu.	2023-03-14	Nie	2023-03-17